



МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ"

(ДП "БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")
58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 202, Тел. (0372) 511496
Факс: (0372) 511481, E-mail: chesm@dpbsm.cv.ua

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Атестат акредитації
випробувальної лабораторії
№2Н075
зарєєстрований в Реєстрі НААУ
"30" грудня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної лабораторії



Л.С. Братенко

29 березня 2021 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 197 / 832

Назва та опис зразків продукції: **Вода питна негазована «Валя Кузьміна»,
ПЕТФ пляшка 18,9 дм³**

НД: **ТУ У 11.0-05398415-001:2012**

Акт приймання: **№ 197 від 23.03.2021р.**

Зразки надані представником **директором Ковальновою С.В.**

Стан зразків **відповідає НД**

Дата отримання зразка (ів): **23.03.2021**

Дата виготовлення: **23.03.2021**

Дати початку і закінчення випробувань: **23.03.2021 – 29.03.2021**

Виробник, адреса: **КП «Валя Кузьмінське»,
Україна, Чернівецька обл., Глибоцький р-н,
с. Валя Кузьміна, вул. Джерельна, 1**

Замовник випробувань, адреса: **КП «Валя Кузьмінське»,
Україна, Чернівецька обл., Глибоцький р-н,
с. Валя Кузьміна, вул. Джерельна, 1**

Підстава для проведення випробувань: **Завдання від 23.03.2021р.**

Мета випробувань: **Випробування продукції за фізико-хімічними та
мікробіологічними показниками**

Відповідальний за складання протоколу **Миронюк Н.В.**

підпис

під

Таблиця результатів випробувань

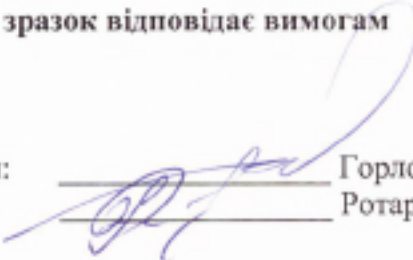
Назва контрольованого показника	Вимоги НД	Фактичне значення показника	Метод контролю (випробування, дослідження)	Показник точності методу
1	2	3	4	5
1. Фізико - хімічні показники:				
Водневий показник, од. рН	6,5 - 8,5	8,1	ДСТУ 4077-2001	абс.0,1 од.
Загальна лужність, ммоль/ дм ³	≤6,5	2,9	ДСТУ ISO 9963-1:2007	±0,2 ммоль/ дм ³

2. Мікробіологічні показники:			
Назва контрольованого показника	Вимоги НД	Фактичне значення показника	Метод контролю (випробування, дослідження)
1	2	3	4
Загальне мікробне число при t 37 °C КУО/см ³ - 24год.	≤20	менше 1	МВ 10.2.1-113-2005
Загальне мікробне число при t 22 °C КУО/см ³ - 72год.	≤100	менше 1	МВ 10.2.1-113-2005
Загальні колиформи, КУО/100 см ³	відсутність	не виявлено	МВ 10.2.1-113-2005
E.coli, КУО/100 см ³	відсутність	не виявлено	МВ 10.2.1-113-2005
Ентерококи, КУО/100см ³	відсутність	не виявлено	МУ 2285-81
Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa), КУО/100 см ³	відсутність	не виявлено	МР Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) від 24.05.84
Патогенні ентеробактерії, наявність в 1 дм ³	відсутність	не виявлено	МВ 10.2.1-113-2005

Протокол стосується лише випробуваних зразків. Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім як повністю, частково розмножений, виданий в тираж і розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу випробувальної лабораторії ДП "Буковинастандартметрологія".

**Висновки: за перевіреними показниками зразок відповідає вимогам
ТУ У 11.0-05398415-001:2012**

Випробування проводили:


Горлов О.В.
Ротар Д.В.